



MAIRIE DE BENEVENT L'ABBAYE

ARRÊTÉ

Arrêté N° MA-ARE-2025-027

07 août 2025

OBJET : PERMISSION DE VOIRIE POUR TRAVAUX DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE – BORNE FIXE - PLACE SAINT-BARTHÉLÉMY

Le pétitionnaire :
ENEDIS MOAR LIMOGES
Représenté par Monsieur Jean-Michel BONADIMAN
8 allée Théophile Gramme
87280 LIMOGES

Vu la demande en date du 06 août 2025 par laquelle Monsieur Jean-Michel BONADIMAN de l'entreprise ENEDIS demande une autorisation de voirie pour des travaux de branchement de borne fixe au niveau du 3 place Saint-Barthélémy à Bénévent l'Abbaye, entre le 20 août et le 20 novembre 2025.

Vu la loi modifiée n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, les Départements et des Régions et notamment son article 25 ;

Vu le Code de la Voirie Routière ;

Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du Conseil Général du 6 juillet 1992 ;

Vu le Code des Communes ;

Vu l'état des lieux ;

Considérant la demande d'autorisation de voirie, il est nécessaire de règlementer la sécurité des usagers sur la place Saint-Barthélémy au droit des 2 rue du Marché et 3 place Saint-Barthélémy entre le 20 août et le 20 novembre 2025 inclus.

ARRÊTE

Article 1^{er} :

L'autorisation de voirie est donnée à l'entreprise ENEDIS pour des travaux de construction d'un branchement électrique – borne fixe, sur le domaine public entre le 2 rue du Marché et le 3 place Saint-Barthélémy.

Article 2 :

La présente autorisation est accordée pour des travaux prévus entre le 20 août et le 20 novembre 2025 inclus

Article 3 :

Le pétitionnaire aura à sa charge la signalisation du chantier qui sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation au moment du présent arrêté.

Article 4 :

La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et règlements en vigueur. Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 5 :

Madame le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de La Souterraine et Monsieur le Maire sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

Pour extrait certifié conforme
le Maire, M. André MAVIGNER



Accusé de réception en préfecture
023-212302103-20250807-MAARE2025027-AR
Date de télétransmission : 07/08/2025
Date de réception préfecture : 07/08/2025



Gmail

mairie Benevent <mairie.benevent@gmail.com>

Affaire 83563651 - RACS-23021-MAIRIE BÉNÉVENT-L'ABBAYE-08/07/2025 : Demande d'autorisation de voirie

1 message

are-limousin@enedis.fr <are-limousin@enedis.fr>

Répondre à : are-limousin@enedis.fr

A mairie.benevent@gmail.com

Cc: anthony.couturier@socalec.fr

6 août 2025 à 15:27

Bonjour,

Veillez trouver ci-joint un courrier concernant une demande d'autorisation de voirie pour un raccordement électricité :

Numéro de dossier : 83563651

Adresse des travaux : MAIRIE BÉNÉVENT-L'ABBAYE 3 PLACE SAINT BARTHELEMY BENEVENT-L'ABBAYE 23210

Je vous en souhaite bonne réception

BONADIMAN JEAN-MICHEL

5 pièces jointes

 neuf/INS33V110_Demande_d_autorisation_de_voirie_avec_courrier.rtf
274K

 Emaps200.pdf
70K

 Emaps1000.pdf
100K

 cadastre.pdf
116K

 Photo%20montage.pdf
779K

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées. Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7j/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Enedis est indépendante des fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'électricité.

Accueil Raccordement Électricité
Limousin
8 Allée Théophile Gramme - 87280 LIMOGES
Tél. : 09 70 83 19 70
Fax : 00 00 00 00 00
enedis.fr

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 € - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis - 4 Place de la Pyramide
TSA 25001
92030 PARIS LA DEFENSE cedex
Enedis-DirRAC-DOC-INS33 V.1.1



**Accueil Raccordement Électricité
Limousin**

Mairie de Bénévent l'Abbaye
1 rue de Sarrazine
23210 BENEVENT L'ABBAYE

Téléphone : 09 70 83 19 70 - (appel non surtaxé)
du lundi au vendredi de 08h à 17h
Télécopie : 00 00 00 00 00
Adresse mél : are-limousin@enedis.fr
N° affaire Enedis : 83563651
Objet : **Demande d'autorisation de voirie.**

LIMOGES, le 06/08/2025

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint une demande d'autorisation de voirie concernant un raccordement situé à l'adresse suivante :

3 PLACE SAINT BARTHELEMY
23210 BENEVENT-L'ABBAYE

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Jean-michel BONADIMAN
Conseiller Clientèle Distributeur

DEMANDE DE PERMISSION DE VOIRIE OU D'ACCORD TECHNIQUE

Sous couvert de Monsieur le Maire de la commune de : BENEVENT-L'ABBAYE

Si vous n'êtes pas le gestionnaire de la voirie concernée, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir transmettre cette demande au service compétent et de retourner une copie à Enedis

Accusé de réception en préfecture
023-212302103-20250807-MAARE2025027-AR
Date de télétransmission : 07/08/2025
Date de réception préfecture : 07/08/2025

DEMANDEUR	Nom : ENEDIS MOAR LIMOGES Adresse : 8 Allée Théophile Gramme 87280 LIMOGES Téléphone : 05 55 08 08 88 Adresse mél : lim-moar@enedis.fr Télécopie : N° affaire Enedis : 83563651
LOCALISATION DES TRAVAUX	Bénéficiaire : MAIRIE BÈNEVENT-L'ABBAYE Adresse des travaux : 3 PLACE SAINT BARTHELEMY 23210 BENEVENT-L'ABBAYE Références cadastrales : Type de voie : Communale 83 56 36 51
OBJET DE LA DEMANDE	Construction ou modification d'un branchement électricité sur domaine public
ENTREPRISE INTERVENANT (éventuellement)	Nom : Non disponible Adresse : Non disponible Téléphone : Non disponible Adresse mél : Non disponible Télécopie : Non disponible
PERIODE D'INTERVENTION (OU D'OCCUPATION)	Travaux programmables, semaine : Non renseigné
PIECES JOINTES A LA DEMANDE	Plan de masse Plan Caraïbe Photos
LOCALISATION ET ENCOMBREMENT DES FOUILLES	Longueur de l'ouvrage : 1 Localisation : Sous trottoir ou accotement Technique de réalisation : Fouille Trottoir : Chaussée :
MODALITÉS D'EXPLOITATION DU CHANTIER	
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES	Raccordement au réseau électrique pour une BORNE FIXE. Travaux prévu entre le 20/08 et le 20/11/2025 pour une durée d'une journée.


A LIMOGES le 06/08/2025

Signature du demandeur
Jean-michel BONADIMAN

Date de dépôt en mairie :

Transmis au service gestionnaire de la voirie avec avis : favorable défavorable

Observations éventuelles et motivations de l'avis défavorable :

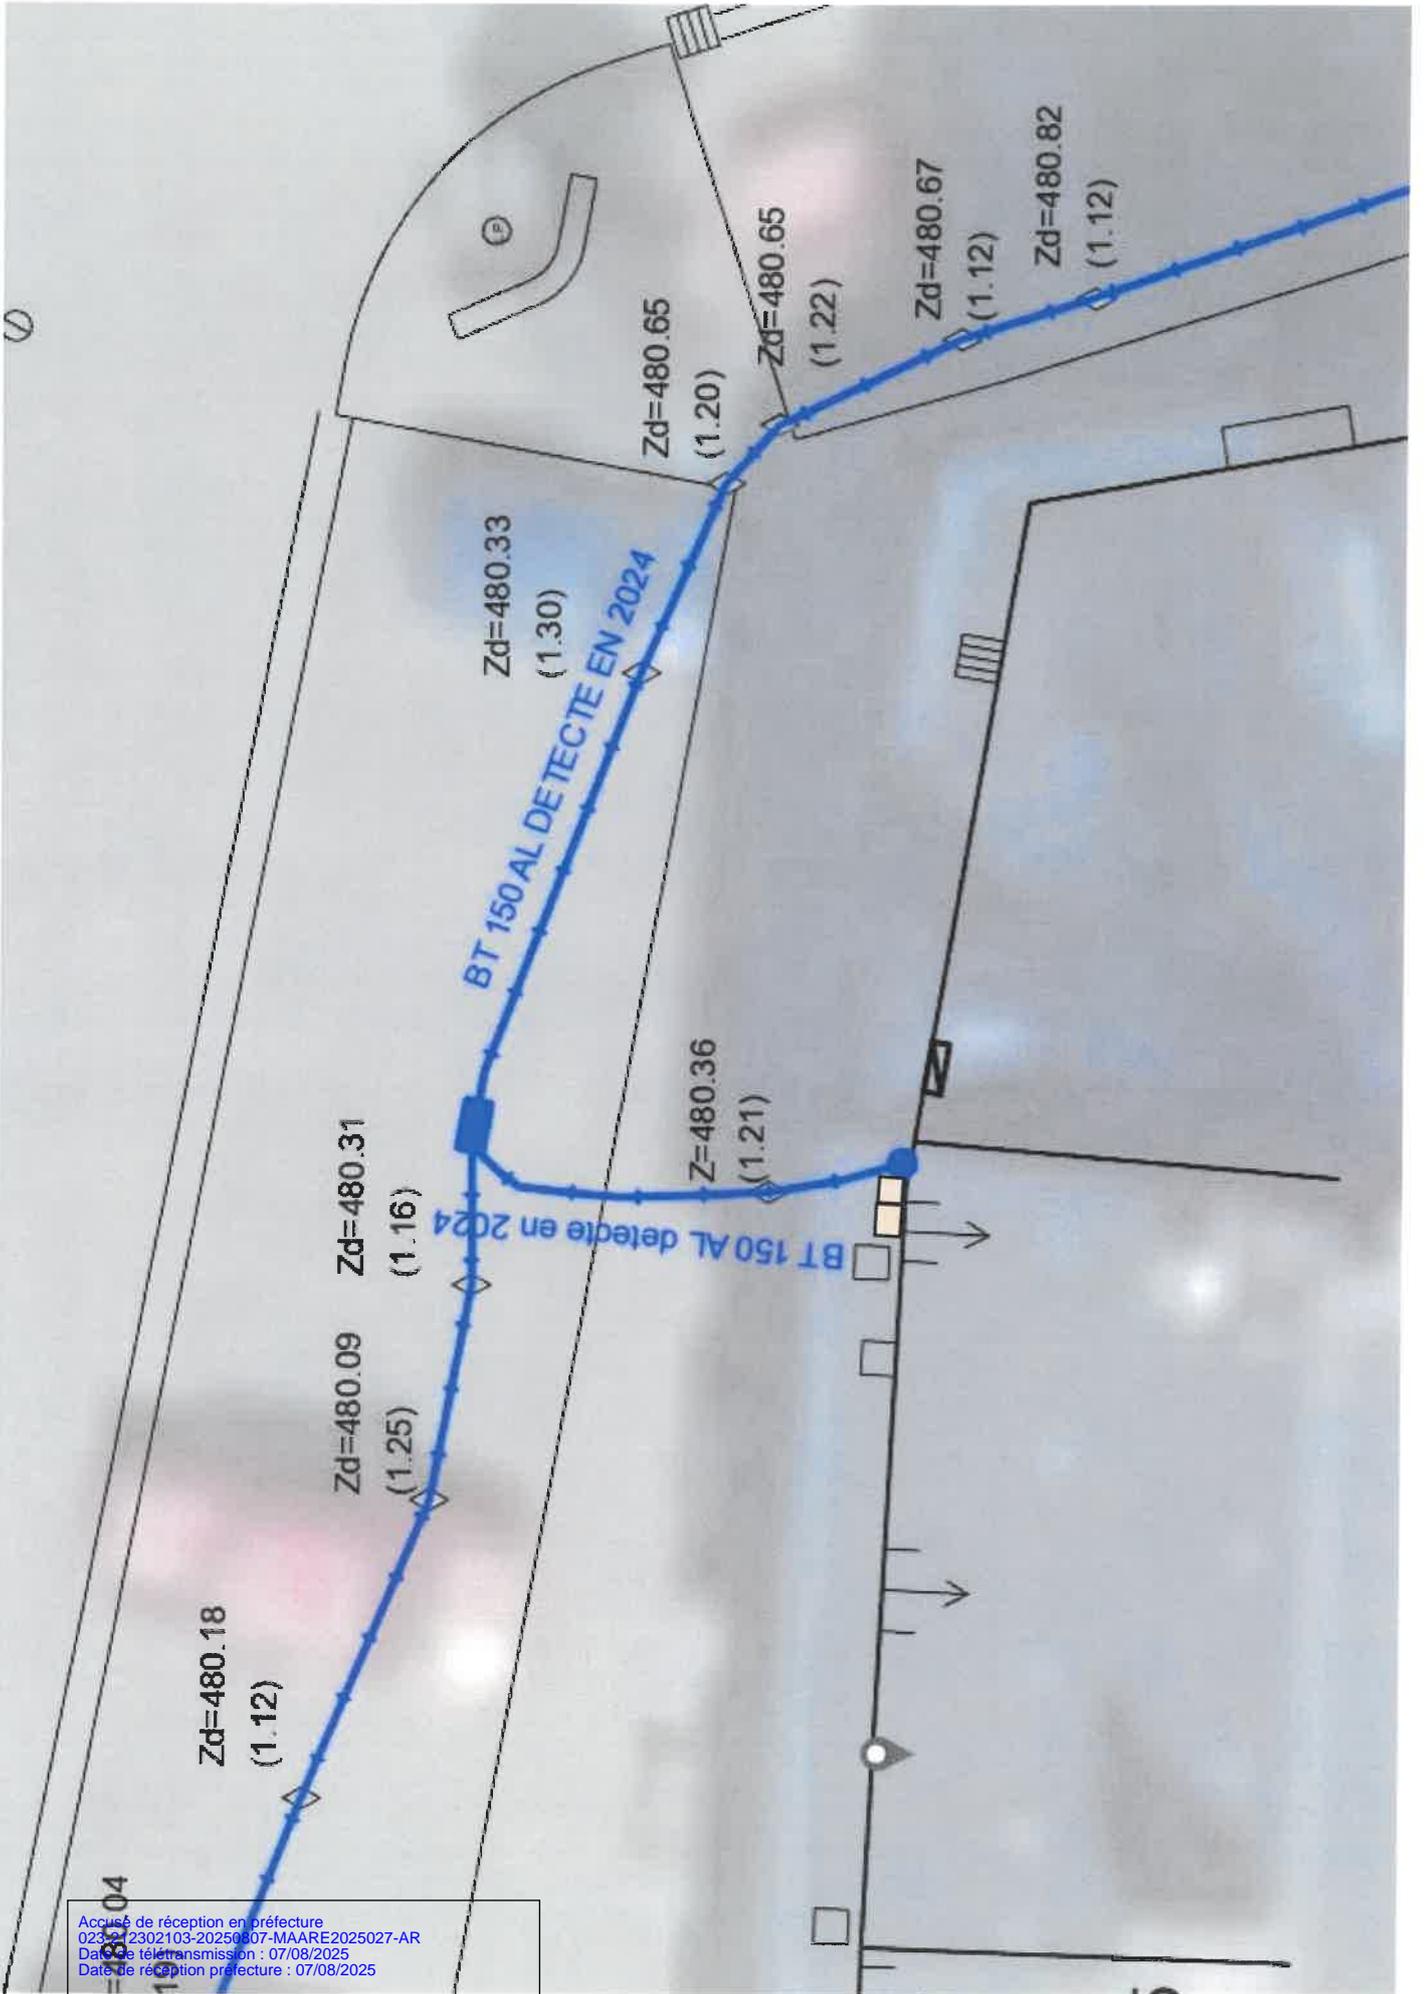

= 860 04
 10
 Accusé de réception en préfecture
 0230002302103-20250807-MAARE2025027-AR
 Date de télétransmission : 07/08/2025
 Date de réception préfecture : 07/08/2025

Référence PRAC :

N°2512C5E737161

OSR : 83 56 36 51

Accusé de réception en préfecture
02/07/2025 2302103-20250807 MAIRE 20250807
Date de télétransmission : 07/08/2025
Date de réception préfecture : 07/08/2025

Catégorie :

Catégorie : Professionnel

Nature : MAIRIE BÉNÉVENT-

L'ABBAYE

Téléphone : 0555626143

Mail :

mairie.benevent@gmail.com

Adresse : 1 Place Saint

Barthélémy, 23210 Bénévent-

l'Abbaye


Planning :

Date création : 10/07/2025

Raccordement neuf aéro-souterrain triphasé type 2 (Branchement Provisoire Fixe). Réaliser une descente en 4 fils après implantation d'un coffret de coupure et un Coffret Grand Volume avec un linky et un disjoncteur 30A60 type S.

L'exploitation doit reconstituer l'isolant des câbles réseau MERCI de se connecter à 2m au-dessus des manchons.

Poste Bourg de Bénévent l'Abbaye 23021P0001
GDO du départ 2302100294
GDO du dipôle 2302100265
Branchement à 6m du départ du dipôle

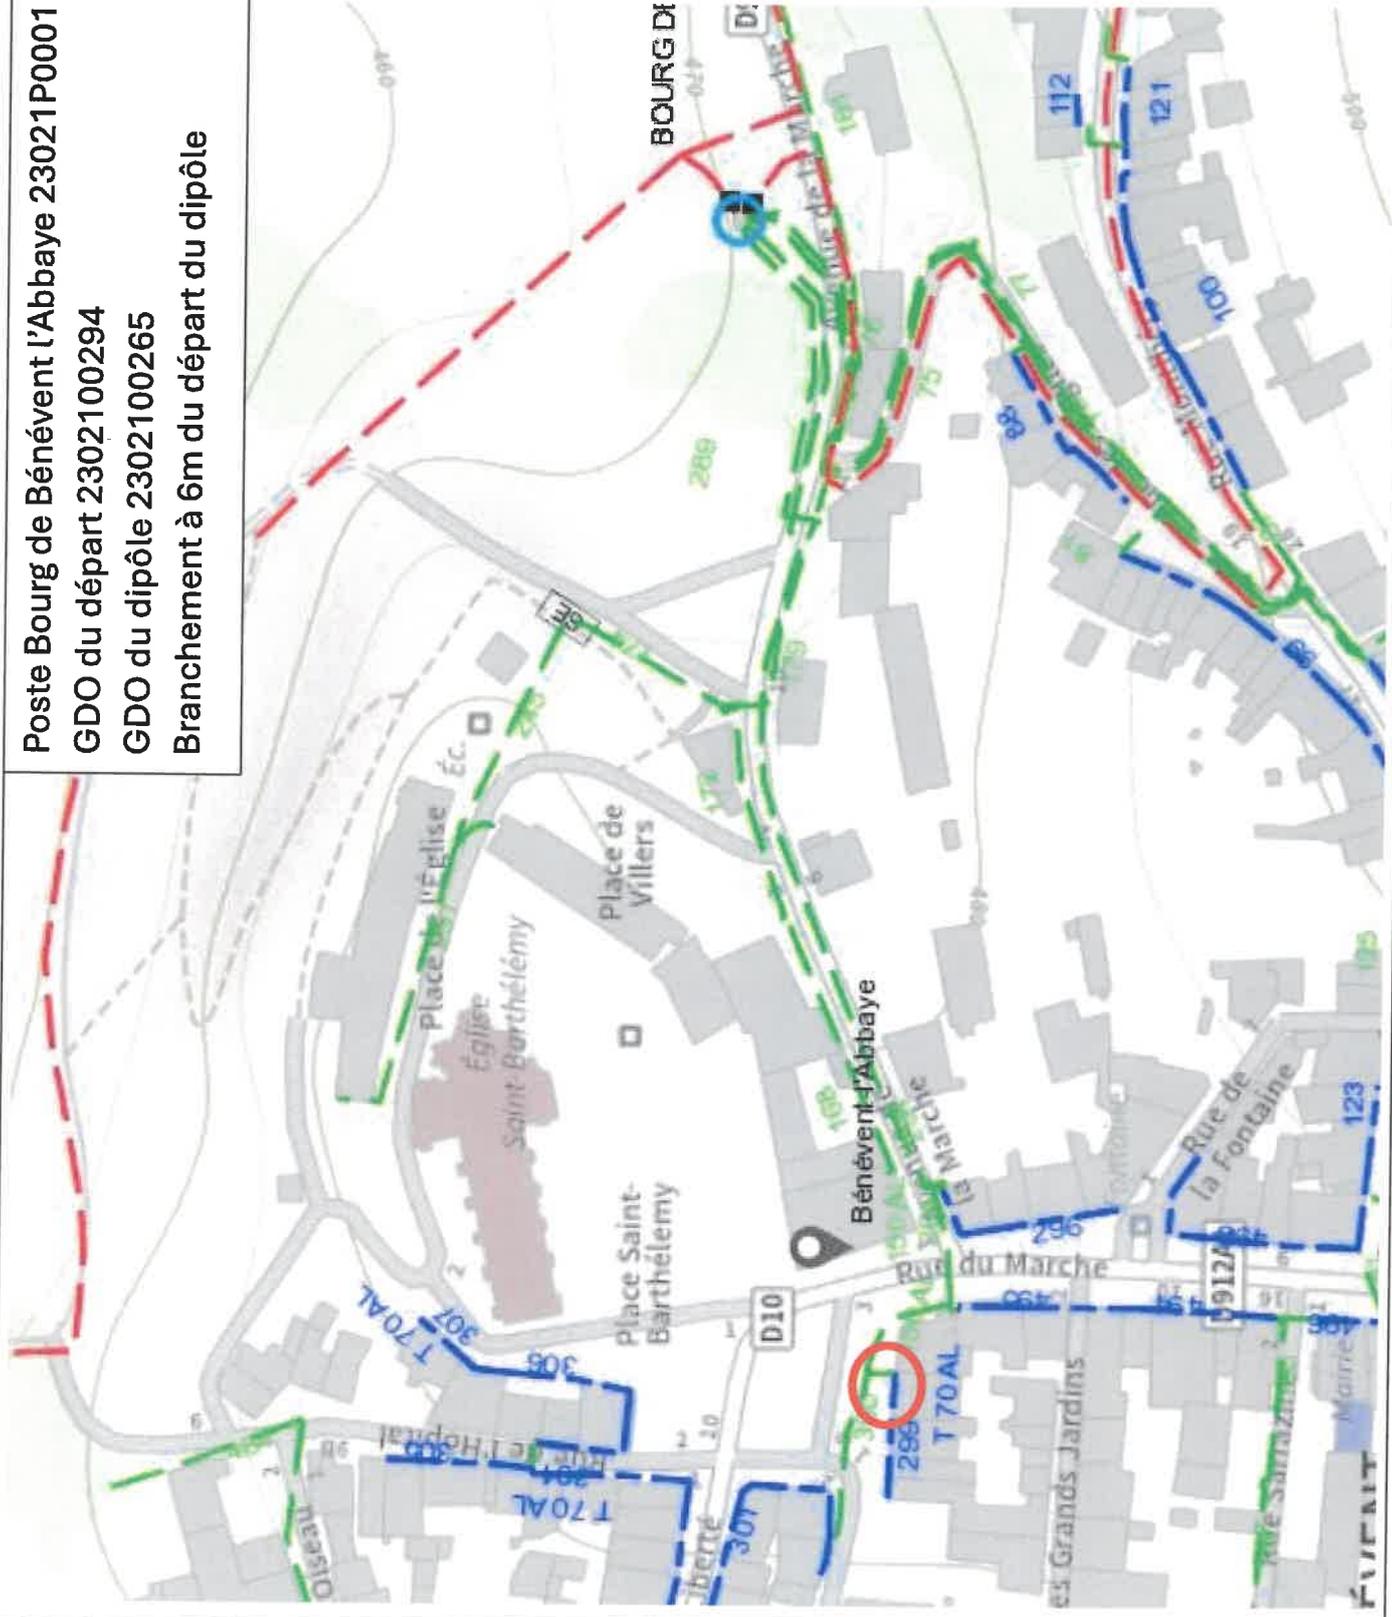

Parcelle 490 - Feuille 000 AB 01 - Commune : BENEVENT-L ABBAYE (23)




Accusé de réception en préfecture
023-212302103-20250807-MAARE2025027AR
Date de télétransmission : 07/08/2025
Date de réception préfecture : 07/08/2025

> Coordonnées en projection : RGF93CC48
> Coordonnées géographiques : WGS84 (GPS)
X=1594002,73 ; Y=5214079,19
DMS (46° 7' 6" N - 1° 37' 42" E) - Latitude = 46.118465 N - Longitude = 1.628534 E



ATTENTION
l'isolant est
endommagé !

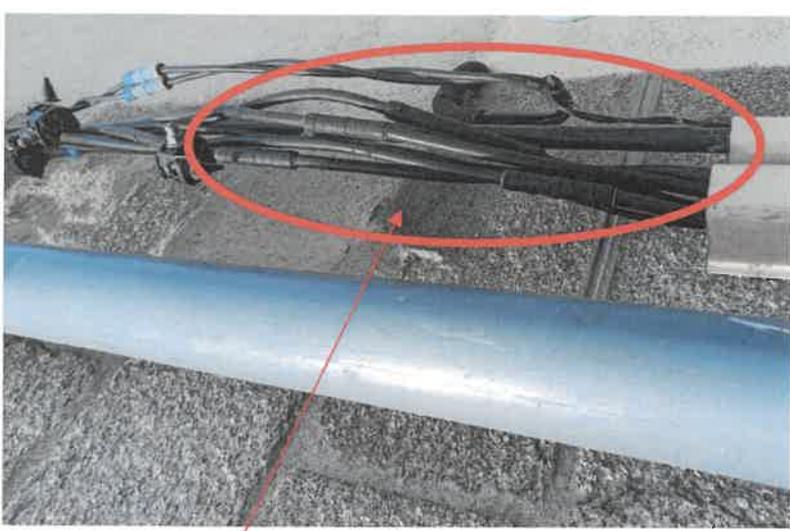

Raccordement neuf aéro-souterrain triphasé type 2 (Branchement Provisoire Fixe). Réaliser une descente en 4 fils après implantation d'un coffret de coupure et un Coffret Grand Volume avec un linky et un disjoncteur 30A60 type S.

L'exploitation doit reconstituer l'isolant des câble réseau MERCI de se connecter à 2m au-dessus des manchons.